

Gemeente Berkelland
T.a.v. mevrouw E. ter Hedde
Postbus 200
7220 HA BORCULO

Datum : 28 oktober 2020
Ons kenmerk : RB/ROI050/JG/CG/7156LB0019
Zaakdossier : 20-53975/20-074096
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief; Omgevingsdienst Achterhoek t.a.v. mevr. B. van Kooij
Bijlage(n) : -
Onderwerp : EV advies Grolseweg 19 Beltrum

Geachte mevrouw ter Hedde,

U heeft mij op 19 oktober 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Grolseweg 19 te Beltrum. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen, verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt.

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Advies over de algemene veiligheid


Het plangebied ligt tussen twee hogedruk aardgasbuisleidingen (zie kaartje volgende bladzijde). Het plangebied valt binnen het effectgebied van deze buisleidingen (zie paarse gebied). Bij een calamiteit met de hogedruk aardgasbuisleiding is de kans op overledenen en gewonden aanwezig.

Zelfredzaamheid

Om de zelfredzaamheid te vergroten, adviseer ik u om de toekomstige bewoners te stimuleren gebruik te maken van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren ook verder geïnvesteerd. Burgers moeten zelf het initiatief nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).


Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het plangebied is voor de hulpverleningsdiensten voldoende. De Groenloseweg is een vrij smalle weg voor vrachtverkeer. Mochten er bij een calamiteit tegenliggers aankomen, dan kan dit zorgen voor enige vertraging in de opkomsttijd.

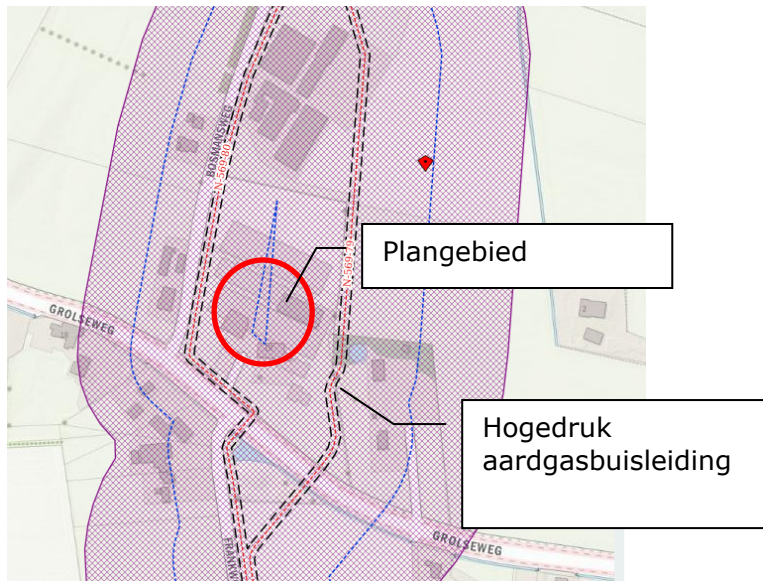

Bluswatervoorziening


De dichtstbijzijnde ondergrondse brandkraan ligt op ongeveer 320 meter afstand van het bestemmingsplan. De VNOG maakt naast de ondergrondse brandkransen ook gebruik van waterwagens met een inhoud van 16 m³. Hiermee is de bluswatervoorziening op orde.

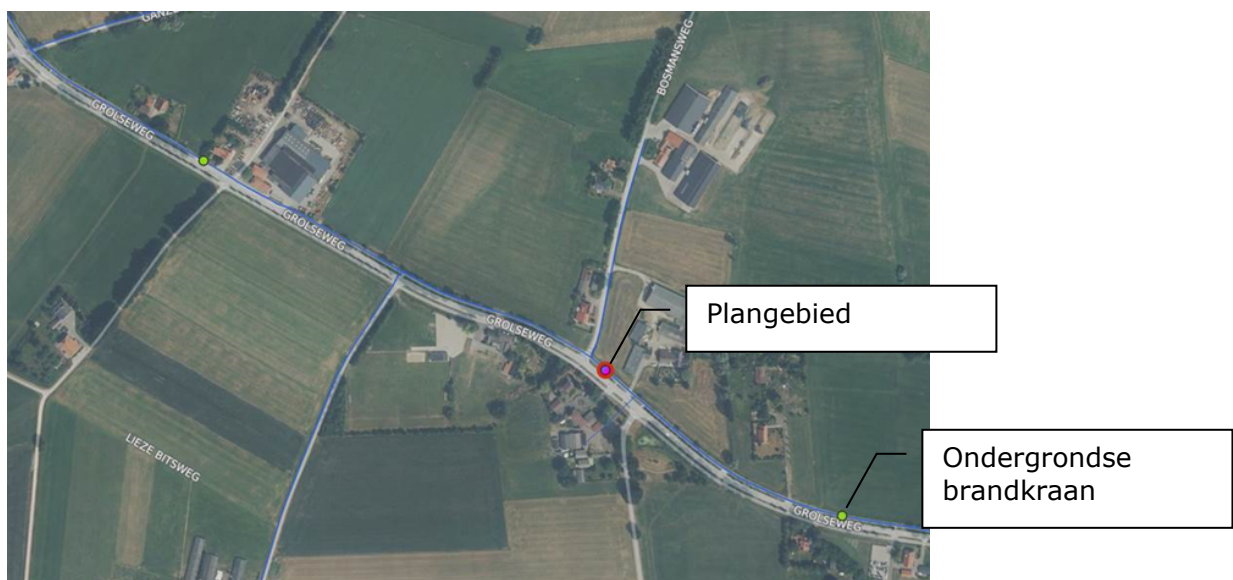

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

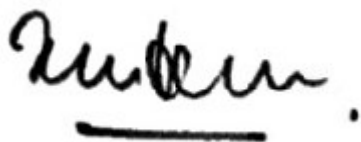A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W.J.C. van der Worp', followed by a horizontal line and a period.

W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid